


Procédure de raccordement au service d'assainissement collectif

- 1 Veuillez compléter, signer et retourner la demande de raccordement à votre agence Nantaise des Eaux Services. Le formulaire doit être accompagné d'un plan de masse et d'un plan de situation.
- 2 Un technicien de Nantaise des Eaux Services se déplacera pour vérifier la présence ou non d'une boîte de branchement.
- 3 Deux situations se présentent alors :
 - Une boîte de branchement est déjà en place : Veuillez compléter, signer et retourner la déclaration de raccordement à votre agence Nantaise des Eaux Services **une semaine avant les travaux**. Un technicien Nantaise des Eaux Services se déplacera pour vérifier la conformité du branchement **en tranchées ouvertes**.
 - Il n'y a pas de boîte de branchement en place : Nantaise des Eaux Services vous adressera un devis pour l'installation d'une boîte de branchement. Lorsque les travaux d'installation d'un branchement sur la voie publique sont terminés, n'oubliez pas de compléter, signer et retourner la déclaration de raccordement à votre agence Nantaise des Eaux Services **une semaine avant les travaux de raccordement à votre habitation**. Un technicien Nantaise des Eaux Services se déplacera pour vérifier la conformité du branchement **en tranchées ouvertes**.

Schéma de raccordement au service d'assainissement collectif

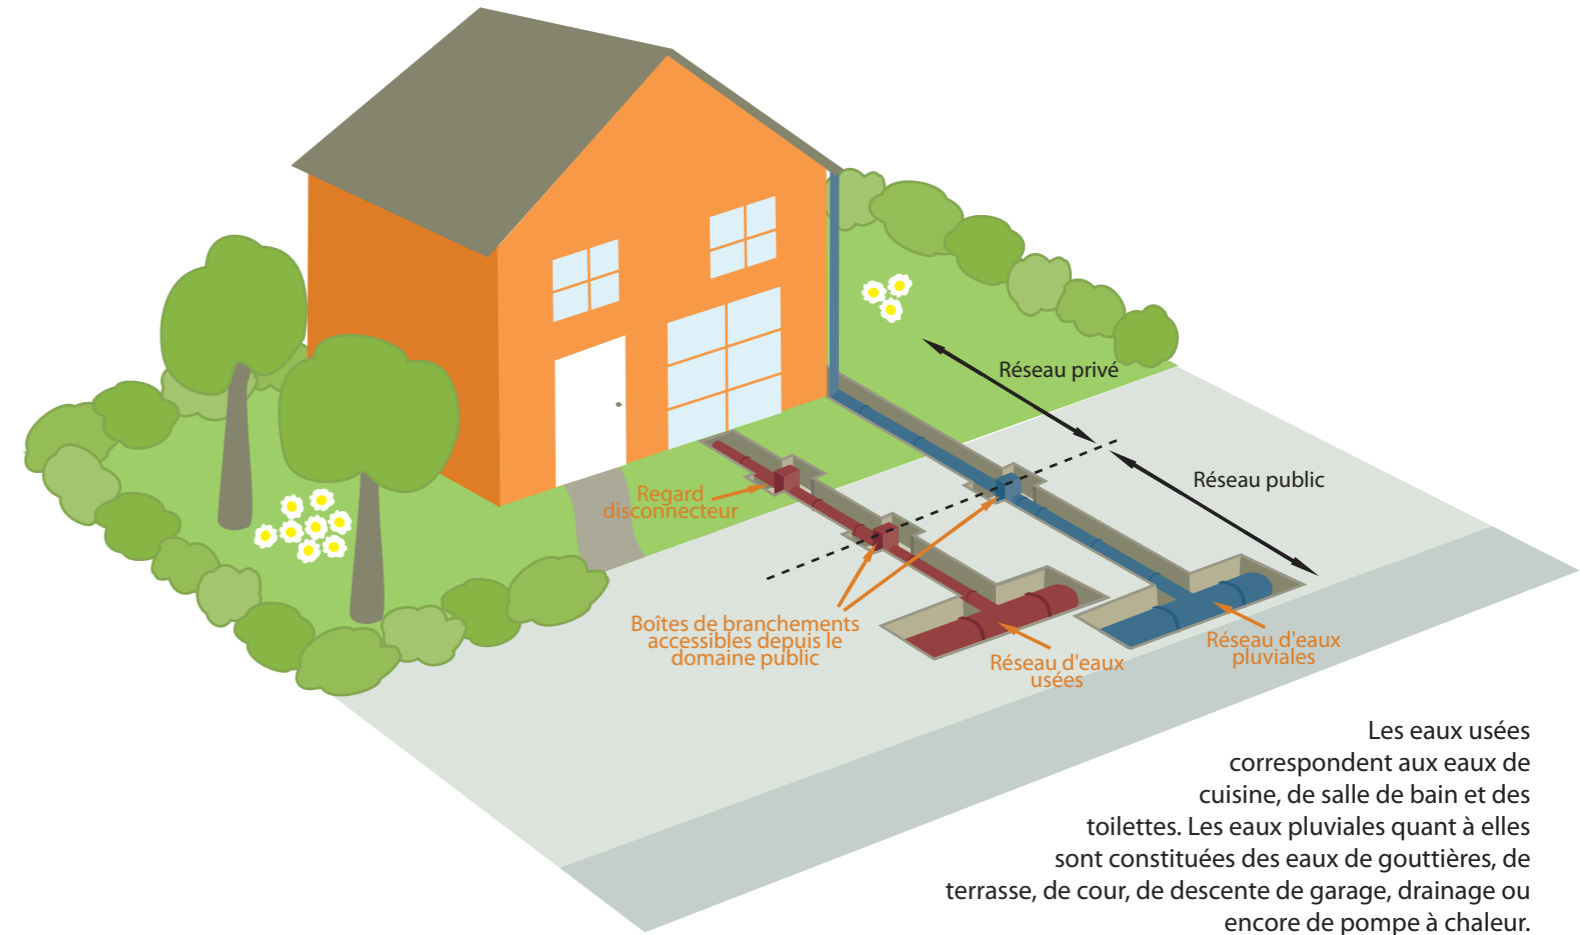

Les eaux usées et les eaux pluviales des habitations reliées au service d'assainissement collectif sont collectées puis transportées jusqu'à la station d'épuration pour y être épurées.

Documents à joindre pour constituer votre dossier

- la photocopie du permis de construire
- le plan de situation de la parcelle dans votre commune
- le plan de masse (services cadastraux de votre commune)
- la profondeur souhaitée du branchement assainissement (pour obtenir ces informations, renseignez-vous auprès de l'entreprise qui réalisera vos travaux en domaine privé).

Sur votre plan de masse, n'oubliez pas d'indiquer :

- l'emplacement de votre habitation
- l'emplacement souhaité du branchement assainissement

